


SCHEMAT MONTAŻOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

UWAGA:
Przewody instalacji wykonane z materiałów palnych obudować ze wszystkich stron osłonami o klasie ogniowej co najmniej EL 60.

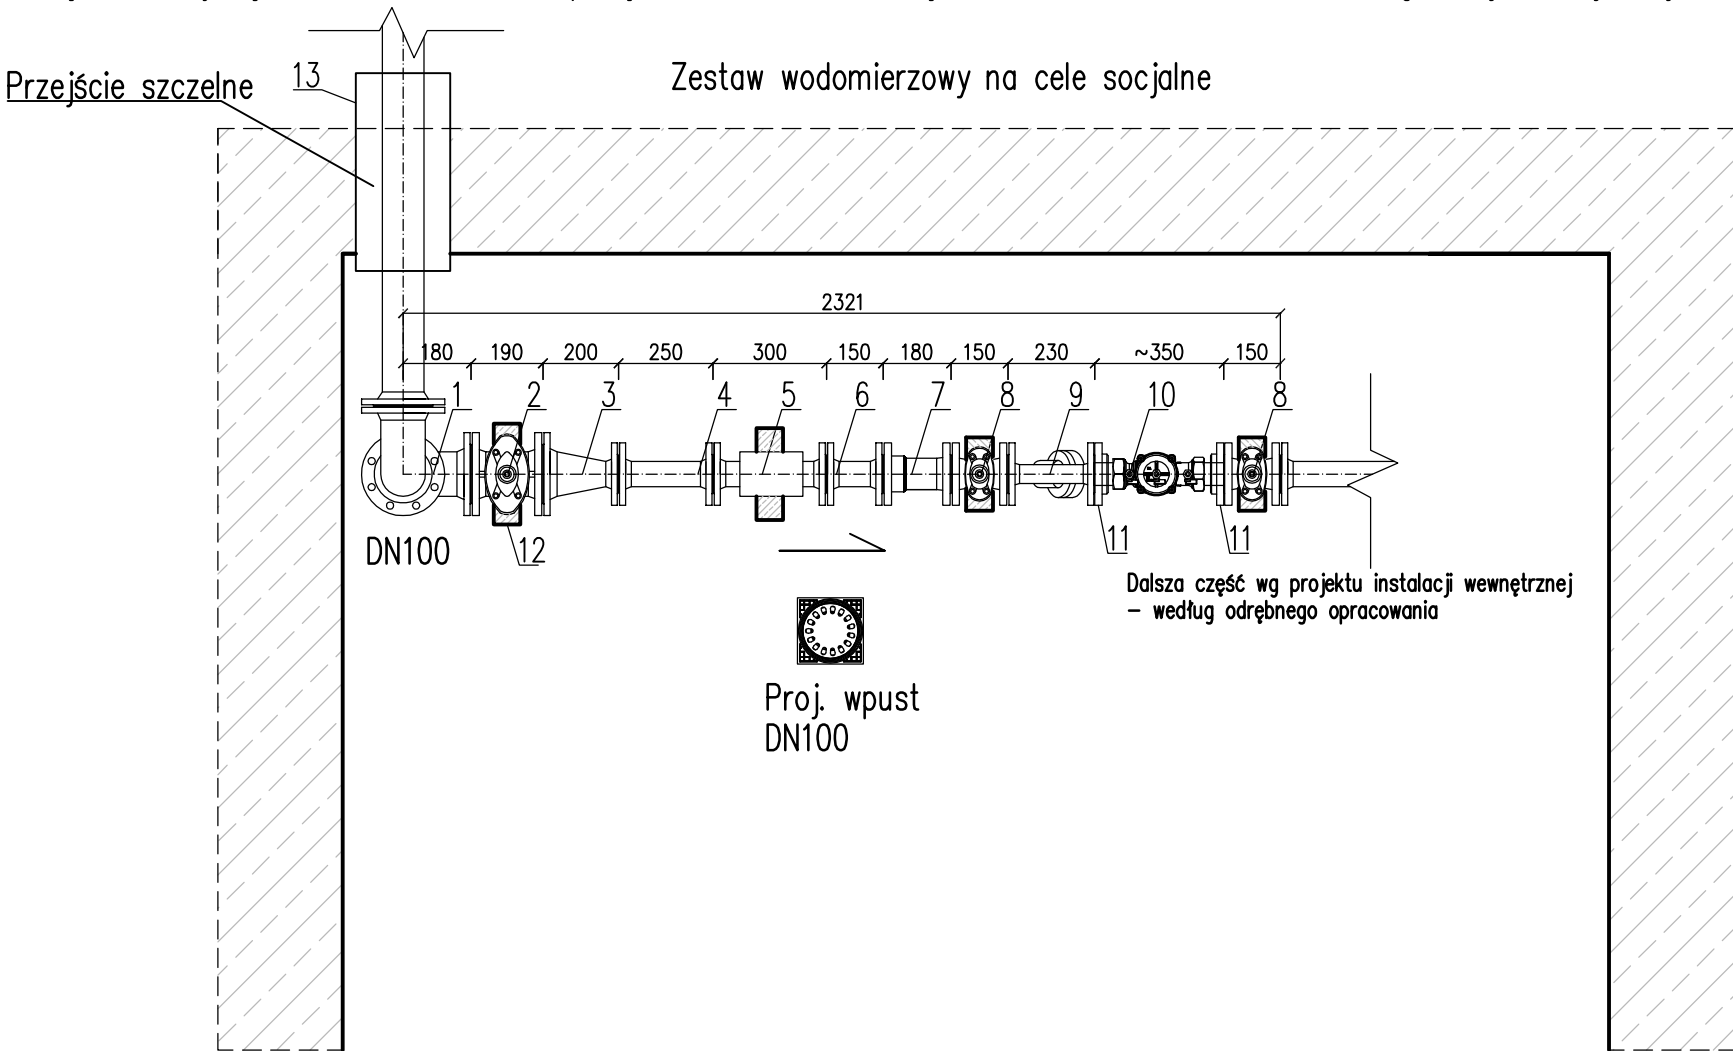

LEGENDA

Lp.	NAZWA	ilość
1	Łuk kołnierzowy żeliwny 90° DN100 np. Hawle	2
2	Zasuwa kołnierzowa DN100 np. Hawle	1
3	Zwężka dwukołnierzowa DN100/DN50 np. Hawle	1
4	Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN50, L=250mm np. Hawle	1
5	Wodomierz kołnierzowy do celów socjalnych DN50 np.Sensus	1
6	Króciec dwukołnierzowy żeliwny DN50, L=150mm np. Hawle	1
7	Kształtka montażowo – demontażowa żeliwna DN50 np. Hawle	1
8	Zasuwa kołnierzowa DN50 np. Hawle	2
9	Filtr siatkowy kołnierzowy żeliwny DN50 np. Hawle	1
10	Zawór antyskażeniowy typ BABM GZ1i1/2” np. Socla	1
11	Kołnierz żeliwny DN50/GW1i1/2”	2
12	Podpory pod armaturę	4
13	Proj. rura ochronna Dz160, L=1.0m + przeście szczelne	1

...
...
...
...
-	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	...
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ

		„ETC Architekci Sp. z o.o.” Spółka komandytowa	
		53-137 Wrocław, al. Wiśniewa 36a tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733 e-mail: biuro@etca.com.pl	
GENERALNY PROJEKTANT			
		CEGROUP Sp. z o.o. Sp.k.	
		44-100 GLIWICE, ul. KOŚCIUSZKI 1C TEL.:(+48) 32-444-66-66, FAX : (+48) 32-750-88-53 E-MAIL: biuro@cegroup.pl	
PROJEKTANT BRANŻY			
WEW. WOD-KAN:	mgr inż. Piotr Kurzbauer		
NR UPR. PROJ.	297/02		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Radosław Radziecki		
NR UPR. PROJ.	403/02		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Dawid Krybus		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Stachor		
		UMOWA 38/DSOA/DIIT/2014 KOD WIT-PW-1.2.1-06	
		BRANŻA SANITARNA DATA 19.03.2015	
		FAZA PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:20	
KONC <input type="checkbox"/>		PB <input type="checkbox"/>	
PP <input type="checkbox"/>		PW <input checked="" type="checkbox"/>	