


"W2"

## W2

proj. załom

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (Dz)
2. Proj. przewody wodociągowe socjalne wykonać z rur PE100 SDR17
3. Przewody wodociągowe układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 20cm
4. Dokładną rzędną włączenia do istn. wodociągów ustalić na montażu
5. Minimalne przykrycie wodociągu  $h=1,4m$
6. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
7. Rzędne wjazdów studzienek, skrzynek ulicznych oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
8. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
9. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
10. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

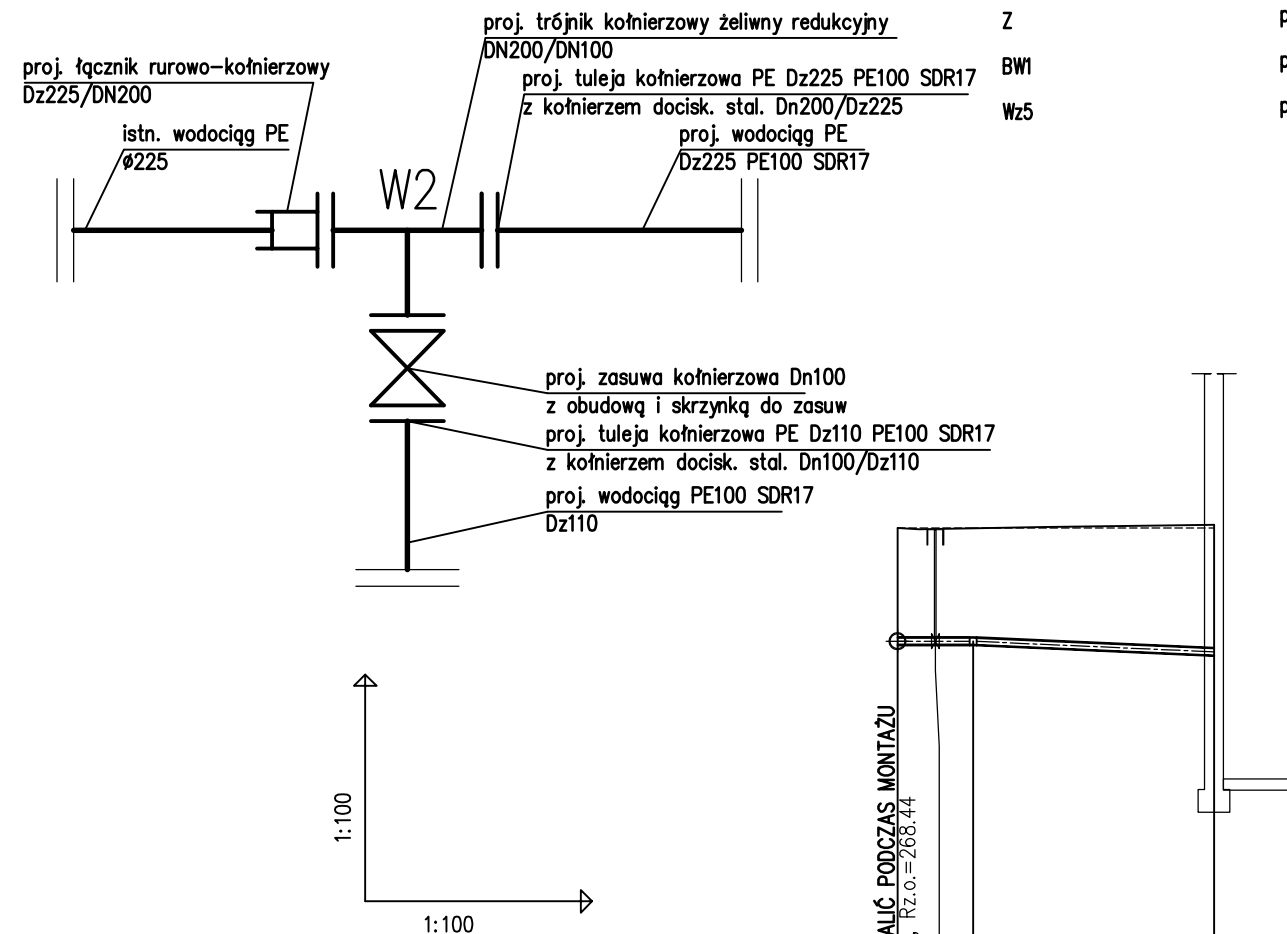

OZNACZENIE PROFILU:	W2
POZIOM PORÓWNAWCZY	260.00 m n.p.m.

PROJ. RZĘDNA TERENU		D9	269.94	P1	269.93	K1	269.98	P1	269.98
RZĘDNA TERENU ISTN.			269.94		269.94		269.94		269.94
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU			268.44		268.44		268.30		268.30
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		1.50		1.49					1.68
SPADKI, DŁUGOŚCI				1.00m	44‰	3.20m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ				Dz110 HDPE L=4.20m					
ODLEGŁOŚCI		0.00		1.00					4.20
				1.00			3.20		
HEKTOMETRY		W2	Wz5						BW1

...	....	....	...
...	....	....	...
...	....	....	...
...	....	....	...
-	19.03.2015	PIERWSZE WYDANIE RYSUNKU	...
REWIZJA	DATA	OPIS ZMIAN	OPRACOWAŁ

**ETC**  
ARCHITEKCI

**53-137 Wrocław, al. Wiśniowa 36a**  
**tel.: 0-71 78-79-730, fax: 0-71 78-79-733**  
**e-mail: [biuro@etca.com.pl](mailto:biuro@etca.com.pl)**

GENERALNY PROJEKTANT



CREATIVE ENGINEERS GROUP

44-100 GLIWICE, ul. KOŚCIUSZKI 1C  
TEL: (+48) 32-444-66-66, FAX : (+48) 32-750-88-53  
E-MAIL: biuro@ceggroup.pl

PROJEKTANT BRANŻY

WEW. WOD-KAN:	mgr inż. Piotr Kurzbauer
NR UPR. PROJ.	297/02
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Radosław Radziecki
NR UPR. PROJ.	403/02
OPRACOWANIE:	mgr inż. Dawid Krybus
OPRACOWANIE:	mgr inż. Łukasz Stachon

Urząd Gminy Świdnica  
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

INVESTOR

## BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W WITOSZOWIE DOLNYM

DZ. NR: 590, 591, 1165, 1166, 587, 588/1 , 1067, AM-4,  
OBR. 0029 WITOSZÓW DOLNY, GMINA ŚWIDNICA

	Tom 1.2.1
--	-----------

<b>PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO</b>	<b>03</b>
---	-----------

UMOWA	38/DSOA/DIIT/2014	KOD WIT-PW-1.2.1-03
BRANŻA	SANITARNA	DATA 19.03.2015
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1: <sup>100</sup> / <sub>100</sub>

KONC ☐

PB ☐PP ☐PW 