



Poziom porównawczy  
200,00 m n.p.m.

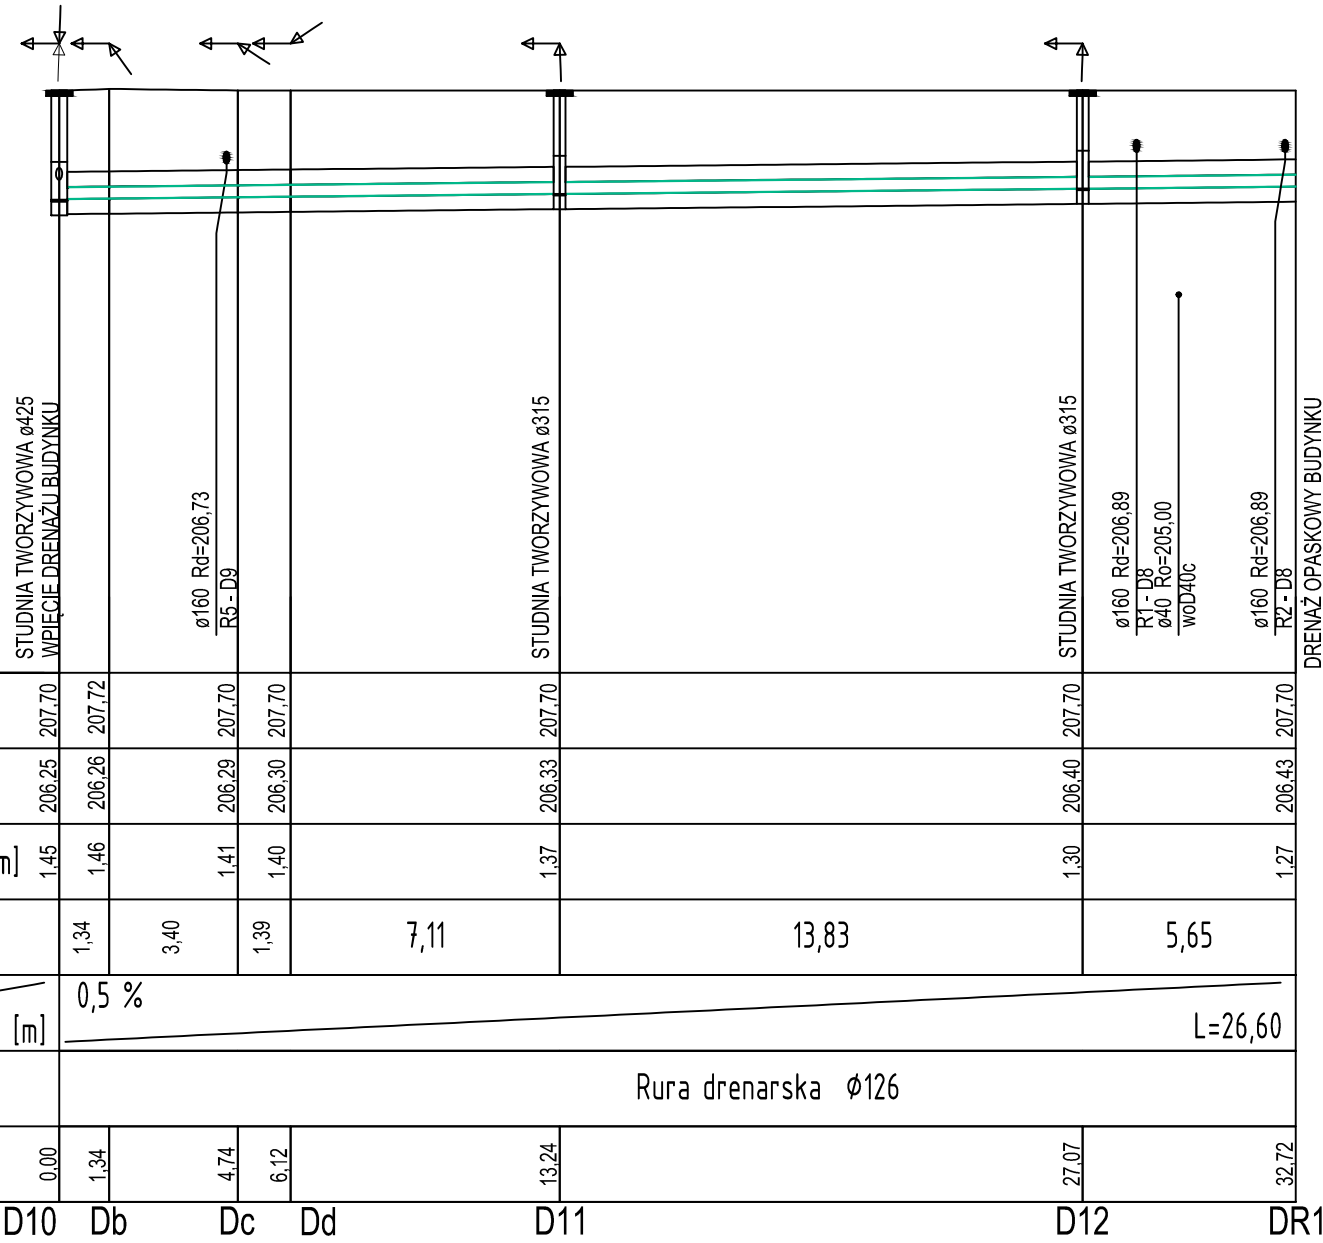

Rzędna terenu proj.	207.70	207.72	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70	207.70
Rzędna dna kanału	206.25	206.26	206.29	206.30	206.33	206.40	206.43	206.59	206.61
Zagłębienie dna kanału [m]	1.45	1.46	1.41	1.40	1.37	1.30	1.27	1.23	1.09
Odległości [m]		1,34	3,40	1,39	7,11	13,83	5,65		
Spadek	0,5 %								
Odległości [m]		L=26,60							
Materiał	Rura drenarska Ø126								
Długość trasy [m]	0,00	1,34	4,74	6,12	13,24	27,07	32,72		
	D10	Db	Dc	Dd	D11	D12	DR1		

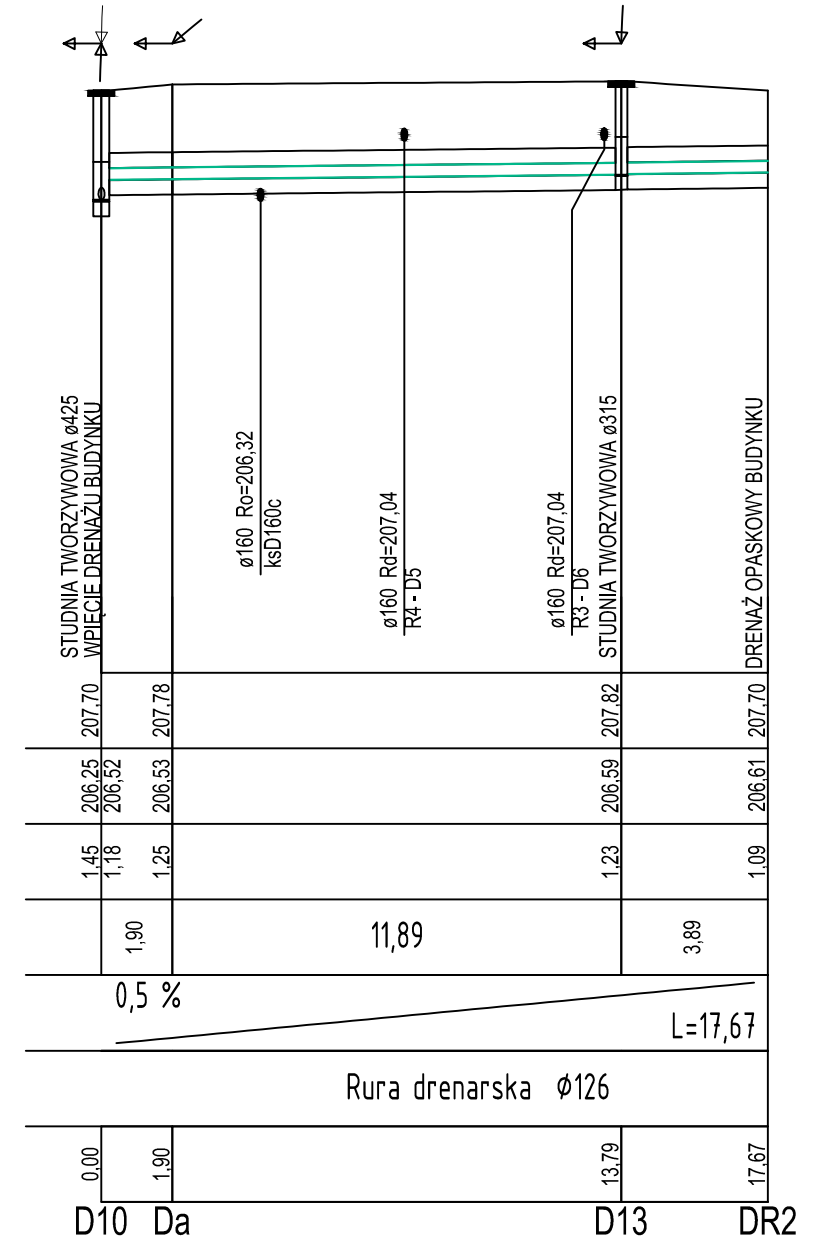

Rzędna terenu proj.	207.70	207.78	207.82	207.70
Rzędna dna kanału	206.25	206.52	206.53	206.59
Zagłębienie dna kanału [m]	1.45	1.18	1.25	1.23
Odległości [m]		1,90	11,89	3,89
Spadek	0,5 %			
Odległości [m]		L=17,67		
Materiał	Rura drenarska Ø126			
Długość trasy [m]	0,00	1,90	13,79	17,67
	D10	Da	D13	DR2

<b>ARCHIKON</b> ROBERT KRYŚPIAK 58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9 tel.: 74 - 85 - 20 - 600 lub 604 - 560 - 251 e-mail: biuro@archikon.net NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666		NR RYSUNKU <b>PZT/IS</b> <b>-04</b>	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W PSZENIE</b> ul. Zacisze 1, dz.nr 110, 122 Obręb Pszenno AM 5			
TYTUŁ RYSUNKU <b>PROFIL DRENAŻU</b>			
STADIUM OPRACOWANIA <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>		SKALA <b>1:100/200</b>	
IMIĘ I NAZWISKO	SPEC./NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. <b>MARIUSZ WAŚNIOWSKI</b> spec. inst. sanitarne 108/DOŚ/06 12.2016			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. <b>ANDRZEJ BURDYNOWSKI</b> spec. inst. sanitarne 2517/93/2612/94 12.2016			