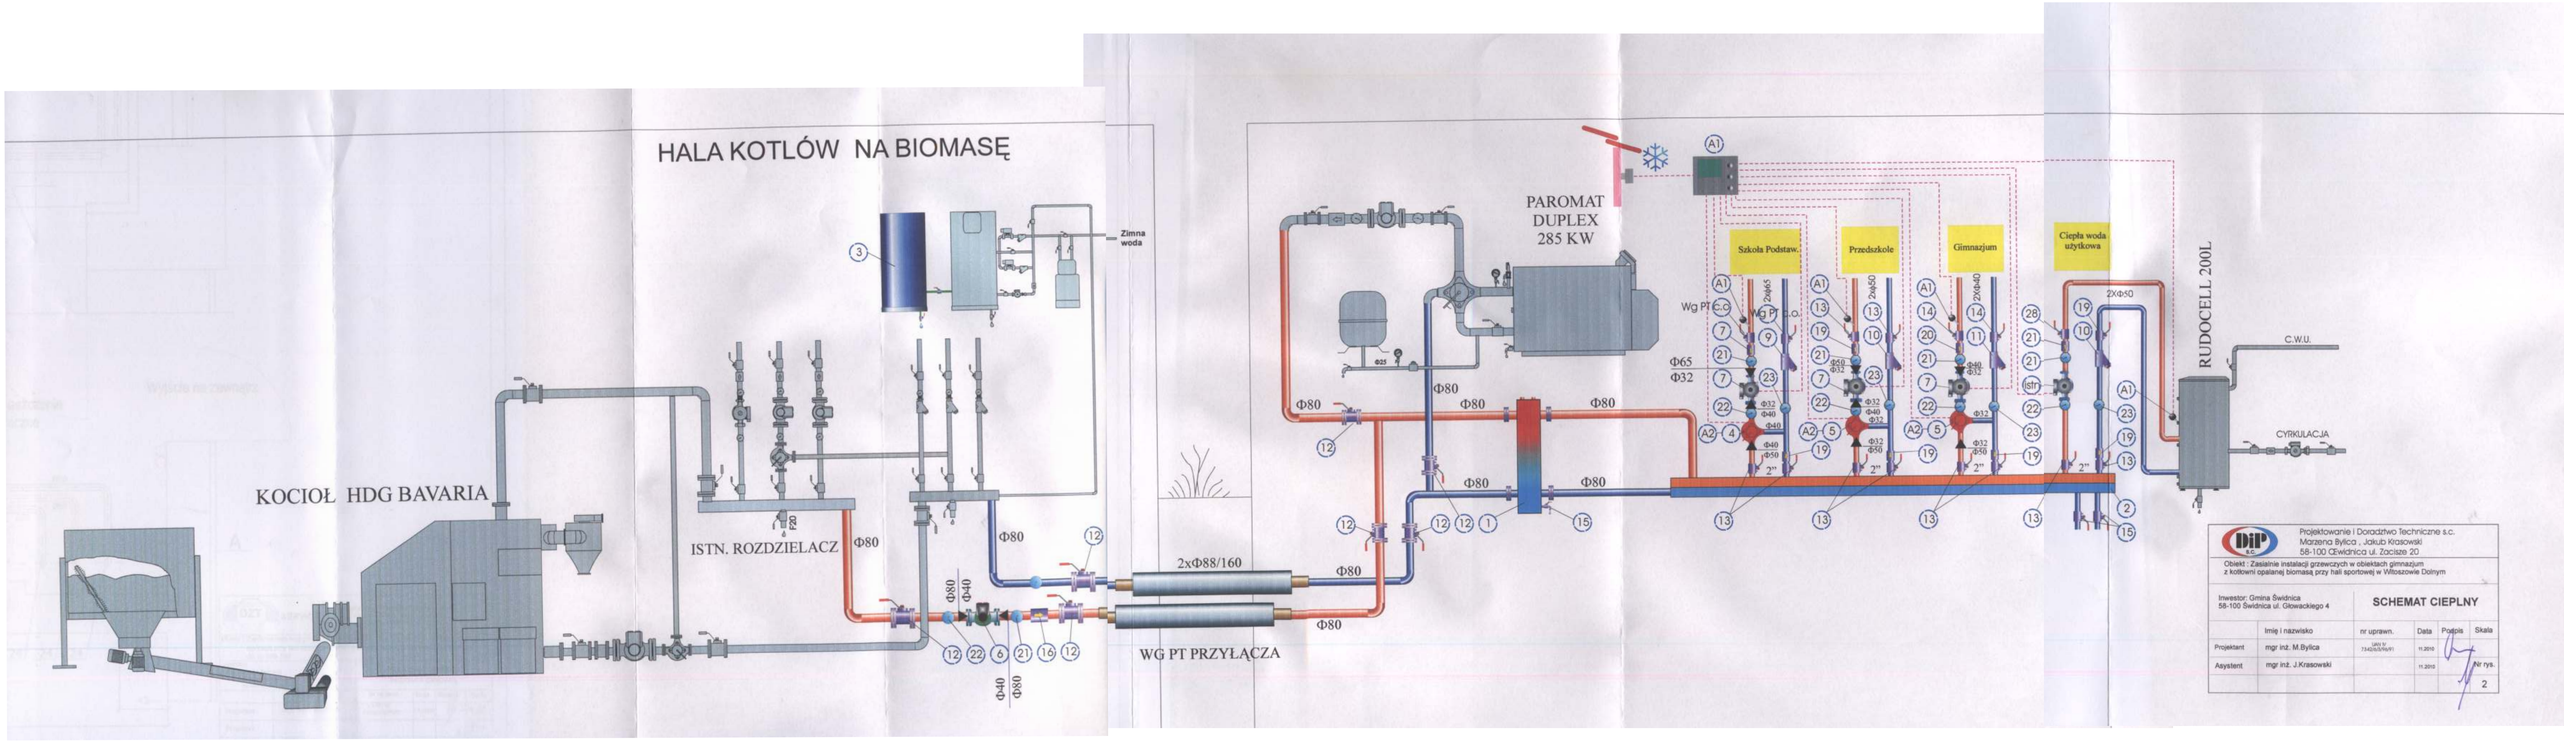
HALA KOTLÓW NA BIOMASĘ
KOCIOŁ HDG BAVARIA
ISTN. ROZDZIELACZ
Zimna woda
2xΦ88/160
WG PT PRZYŁĄCZA
PAROMAT DUPLEX 285 KW
Szkoła Podstaw.
Przedszkole
Gimnazjum
Ciepła woda użytkowa
RUDOCELL 200L
C.W.U.
CYRKULACJA
Φ80
Φ40
Φ65
Φ32
2XΦ50
Projektowanie i Doradztwo Techniczne s.c.
Marzena Bylica , Jakub Krasowski
58-100 Œwidnica ul. Zacisze 20
Obiekt : Zasilanie instalacji grzewczych w obiektach gimnazjum z kotłowni opalanej biomasą przy hali sportowej w Witoszowie Dolnym
Inwestor: Gmina Świdnica
58-100 Świdnica ul. Głowackiego 4
SCHEMAT CIEPLNY
Imię i nazwisko
nr uprawn.
Data
Podpis
Skala
Projektant
mgr inż. M.Bylica
Asystent
mgr inż. J.Krasowski
11.2010
Nr rys.
2